




**EVALUATIEMETHODIEK ASBESTHOUDENDE GROND EN PUIN  
BESLISSINGSBOOM VERSIE 1.2 (15/03/2016)**

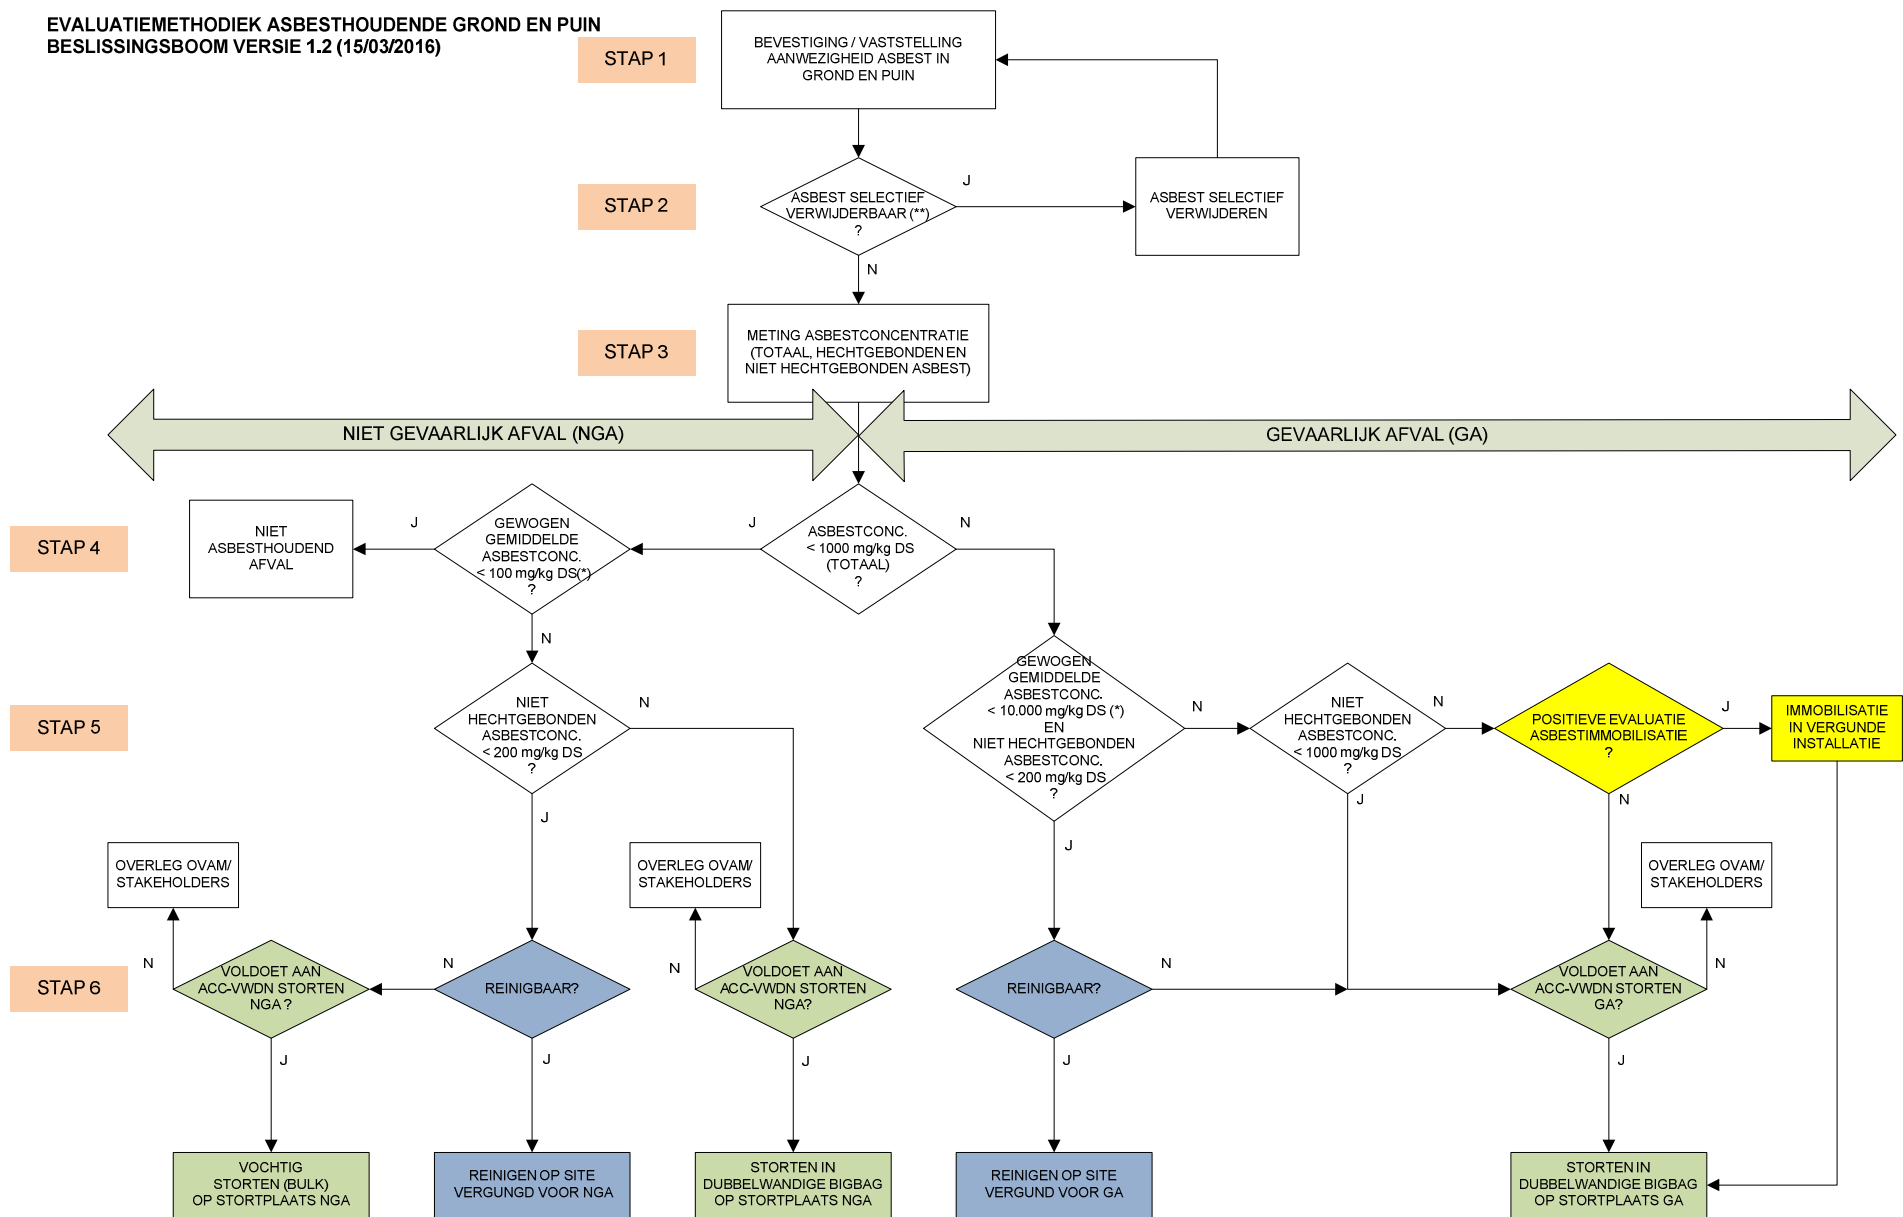

(\*) GEWOGEN GEMIDDELTE = CONCENTRATIE HECHTGEBONDEN ASBEST + 10 X CONCENTRATIE NIET HECHTGEBONDEN ASBEST

(\*\*) CONFORM CODES VAN GOEDE PRAKTIJK EN ONDER MILIEUVERANTWOORDE OMSTANDIGHEDEN:

- handmatig verwijderen van grote stukken gebonden asbestcement

- indien vrije asbest aanwezig: enkel te verwijderen door erkende asbestverwijderaars

GRONdreiningscentra  
STORTPLAATSEN  
VERGUNDE ASBESTIMMOBILISATIE